



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
INSTITUTUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH



Str. Dr.A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Director: (+4021) 318 36 19, Fax: (+40 21) 312 34 26

CENTRUL REGIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ IAȘI
Str. Victor Babeș nr. 14, 700465, Iasi, ROMANIA,
Tel. 0232 410399, 0232 410512, Fax. 0232 210399

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Institutul Național de Sănătate Publică/Centrul Regional de Sănătate Publică Iași
Comisia *pentru* produse, materiale, substanțe chimice/amestecuri și echipamente
utilizate în contact cu apa potabilă.

*Solicitant: S.C. JAFAR ARMATURI SRL, Str. Arcadie Septilici nr. 3, Bacau, Romania,
Tel./Fax : 0234/511 565.*

NOTIFICARE
Nr. 16 din data 11. 09. 2013

Comisia pentru produse, materiale, substante chimice/amestecuri si echipamente utilizate in contact cu apa potabila, din cadrul Institutului National de Sanatate Publica/Centrului Regional de Sanatate Publica Iasi, in baza Referatului tehnic de evaluare nr.16/11.09.2013 decide ca urmatorul *produs utilizat in contact cu apa potabila* poate fi *comercializat si utilizat* in Romania, conform prevederilor legale in vigoare.

1.Produs, material, substanță chimică/amestec, echipament utilizate in contact cu apa potabila:

Fitinguri din fonta ductila, Filtre Y, Compensatori de montaj, Robinete de aerisire/dezaerisire, Conectori si adaptori de larga toleranta

1.1.denumirea comercială a produsului, materialului, substanței chimice/amestecului, echipamentului utilizat în contact cu apa potabilă:

Fitinguri din fonta ductila DN 50-1000, Filtre Y DN 50-300, Compensatori de montaj DN 25-1200, Robinete de aerisire/dezaerisire DN 50-200, Conectori si adaptori de larga toleranta DN 50-600

1.2. domeniul de utilizare: retele de apa potabila

1.3. instrucțiuni/condiții de utilizare: conform fisei tehnice a produsului.

2.Producător: FABRIKA ARMATUR "JAFAR" SA POLONIA


1.1. Adresa: JASLO,UL, KAYIEGO 12

2.2 Țara: *POLONIA*

Notificarea *produsului*, materialului, substanței chimice/amestecului, echipamentului utilizat în contact cu apa potabilă se face în conformitate cu Ordinul ministrului sănătății nr. 275/2012 *privind aprobarea procedurii de reglementare sanitară pentru punerea pe piață a produselor, materialelor, substanțelor chimice/amestecurilor și echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă*, în baza art. 10 din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată.

NOTIFICAREA ESTE VALABILĂ PE PERIOADA ÎN CARE NU SE FACE NICIO MODIFICARE ÎN COMPOZIȚIA ȘI CALITATEA PRODUSULUI. ORICE MODIFICARE A COMPOZIȚIEI ȘI CALITĂȚII PRODUSULUI DUCĂ ÎN MOD AUTOMAT LA ANULAREA NOTIFICĂRII.

MEDIC ȘEF,
C. R. S. P. IASI

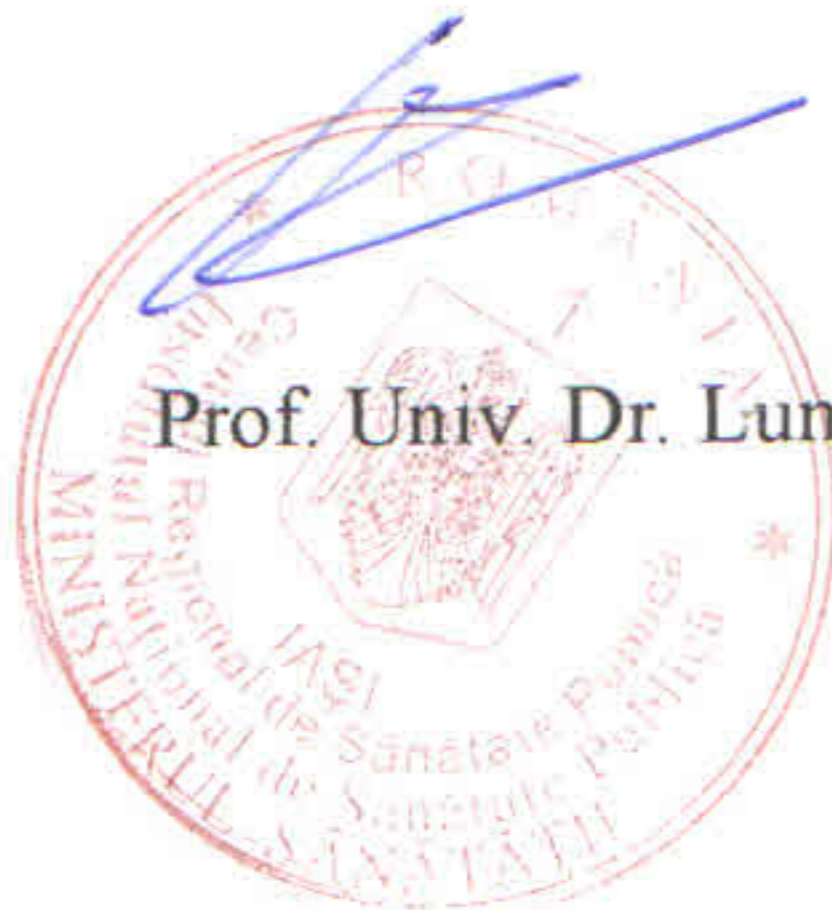

Prof. Univ. Dr. Luminita Smaranda Iancu

PRESEDINTE COMISIE

DR. CHIRILA IOAN